

OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA DODATKOWEGO

dla potrzeb rejestracji ilości wody bezpowrotnie zużytej

Spółka komunalna Eco Probe Sp. z o. o. informuje, że odliczanie z wodomierza głównego ścieków, w związku z używaną wodą na cele podlewania upraw, następuje w oparciu o ilość ustaloną wyłącznie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy oraz po dokonaniu odbioru przez pracowników Spółki Eco Probe.

Poniżej określamy warunki montażu dodatkowego wodomierza:

- Przy zabudowie wodomierza dodatkowego należy stosować zawory odcinające przed i za wodomierzem.
- Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań dla danego typu dodatkowego wodomierza.
- Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby fabryczne. Okres ważności legalizacji określony jest w obowiązujących przepisach o urządzeniach pomiarowych do wody i wynosi 5 lat (*Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Dz. U. z 2017 r. poz. 969*).
- Parametry techniczne wodomierza dodatkowego:
 - średnica ½",
 - nominalny strumień objętości do 1,6 m³/h,
 - klasa metrologiczna R 100 lub wyższa.
- Wewnętrzna instalacja wodociągowa w budynku wg obowiązujących przepisów musi być wyposażona w zawór antyskażeniowy (*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*).
- Wodomierz dodatkowy w instalacji wodociągowej należy zamontować w studni wodomierzowej lub w pomieszczeniu w którym znajduje się wodomierz główny, za wodomierzem głównym (*licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody z magistrali*) - szeregowo.
- Pomieszczenie w którym znajduje się wodomierz dodatkowy powinno zapewniać łatwy dostęp do w/w wodomierza (*wygodny dla odczytu i wymiany*). Wodomierz musi być zabezpieczony przed zalaniem lub zamarzaniem.
- Bezpośrednio za wodomierzem dodatkowym musi być zlokalizowany punkt czerpalny wody bezpowrotnie zużytej. Punkt czerpalny wody ogrodowej bezpowrotnie zużytej powinien znajdować się poza obrysem budynku wyposażonego w instalację kanalizacyjną podłączoną do sieci Przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego (*patrz schemat poniżej*).
- Za miejscem montażu wodomierza dodatkowego dla instalacji wody bezpowrotnie zużytej poza obrysem budynku nie może znajdować się żaden punkt poboru wody na cele bytowe.
- Instalacja wodociągowa wody bezpowrotnie zużytej powinna być wyposażona w zawór spustowy umożliwiający odwodnienie wodomierza dodatkowego w okresie wystąpienia ujemnych temperatur.
- Wykonanie prac montażu dodatkowego wodomierza należy zgłosić do odbioru w Eco Probe Sp. z o. o.
- Całość prac związanych z instalacją wodomierza dodatkowego, łącznie z zakupem wodomierza dodatkowego, ewentualnymi naprawami, plombowaniem i ponowną legalizacją, wykonuje właściciel nieruchomości „odbiorca” na własny koszt.
- Zaplombowanie i wprowadzenie do ewidencji wodomierza dodatkowego nastąpi po pozytywnie zakończonej kontroli zgodności wykonanych robót z „**OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA DODATKOWEGO**”.

W przypadku przygotowania wodomierza wraz z instalacją, niezgodnie z przepisami, przy kolejnej próbie montażu i/lub plombowania, zostaną doliczone dodatkowe koszty związane z ponownym i poprzednim przyjazdem oraz wykonaną pracą przez pracowników Eco Probe Sp. z o.o.

Za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli i wykonanym odbiorem Eco Probe Sp. z o. o. pobiera opłatę wysokości określonej w Cenniku usług.

Pracownik spółki Eco Probe Sp. z o. o., w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących montażu wodomierza dodatkowego, nie dokonuje odbioru wodomierza do momentu usunięcia zastrzeżeń przez odbiorcę.

Warunkiem dokonywania rozliczeń ilości wody bezpowrotnie zużytej, zmniejszającej ilość odprowadzanych ścieków, jest posiadanie przez odbiorcę protokołu odbioru wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą oraz uiszczenie opłaty za czynności związane z przyjazdem, sprawdzeniem instalacji wewnętrznej, zaplombowaniem oraz rejestracją w systemach informatycznych.

W przypadku stwierdzenia przez spółkę Eco Probe Sp. z o. o.:

- uszkodzenia wodomierza,
- uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
- uszkodzenia plomb Eco Probe Sp. z o. o. lub mocowania tych plomb,
- nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacji,
- wykorzystania wody w sposób niezgodny z przepisami czyli tworząc ścieki,

wskazania wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą nie będą odczytywane ani rozliczane, a ilość odprowadzanych ścieków dla potrzeb wystawienia faktury będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości (*ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego*).

Właściciel nieruchomości (w przypadku Wspólnot mieszkaniowych – administrator) zapewnia jednoczesny dostęp do odczytu wszystkich wodomierzy.

KLAUZULA KOŃCOWA


Przypominamy, iż wodomierz dodatkowy opomiarowuje wodę, która nie została odprowadzona do kanalizacji sanitarnej. Wszelkie modyfikacje instalacji w przyszłości lub działania powodujące zrzut wody pobranej jako bezpowrotnie zużytej poprzez wodomierz dodatkowy do kanalizacji sanitarnej zgodnie z Art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późn. zm. (Dz. U. 2018 poz. 1152) podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Ponadto w myśl Art. 7 w/w ustawy przypominamy, iż osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wod.-kan. mają prawo dostępu oraz kontroli wodomierzy.

W sprawach nieunormowanych w warunkach montażu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późn. zm. (Dz. U. 2018 poz. 1152) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pszczółki (Uchwała nr XXII/134/20 Rady Gminy z dnia 7 maja 2020r.).

Załączniki:

1. Schemat prawidłowej instalacji wodomierza dodatkowego w budynku i w studni wodomierzowej.


Schemat instalacji wodomierza dodatkowego w budynku

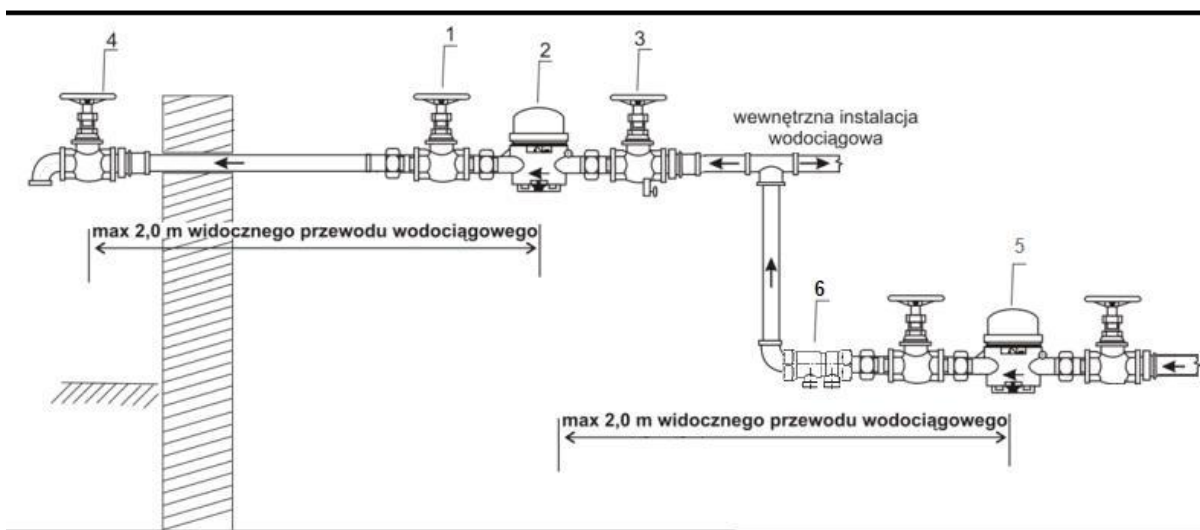

Objaśnienie:

- 1 - zawór
- 2 - wodomierz dodatkowy
- 3 - zawór z odwodnieniem
- 4 - zawór czerpalny wody przeznaczonej na cele niepowodujące powstawania ścieków
- 5 - wodomierz główny
- 6 - zawór antyskażeniowy

Schemat instalacji wodomierza dodatkowego w studni wodomierzowej

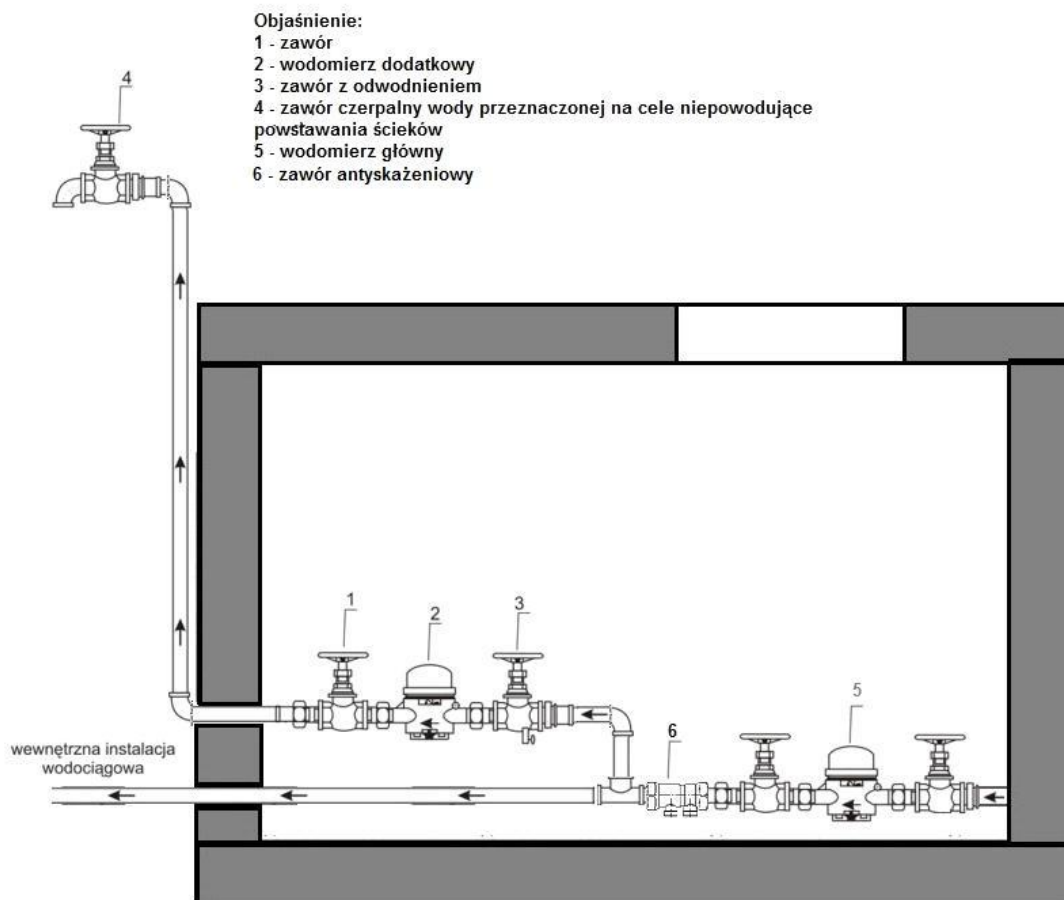

Objaśnienie:

- 1 - zawór
- 2 - wodomierz dodatkowy
- 3 - zawór z odwodnieniem
- 4 - zawór czerpalny wody przeznaczonej na cele niepowodujące powstawania ścieków
- 5 - wodomierz główny
- 6 - zawór antyskażeniowy